

宁国市公安消防大队

建设工程消防设计备案凭证

宁公消设备字（2017）第0061号

宁国市爱红养老服务中心：

根据《中华人民共和国消防法》第十条和《建设工程消防监督管理规定》第二十四条的规定，你单位2017年9月13日申报了爱红养老服务中心内装修建设工程（地址：宁国市仙霞镇石岭村）的消防设计备案，并提供了下列材料：

- ✓ 1. 建设工程消防设计备案申报表；
- ✓ 2. 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件；
- ✓ 3. 设计单位资质证明文件复印件；
- ✓ 4. 消防设计文件，数量：壹份（大写）；
- ☐ 5. 建设工程规划许可证明文件或者城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件复印件；
- ☐ 6. 施工许可文件复印件；
- ☐ 7. 施工图审查机构出具的审查合格文件复印件；
- ☐ 8. 法律、行政法规规定的其他材料；

经审查，备案材料齐全，依法核发备案凭证。已经依法备案的建设工程消防设计不得擅自修改。确需修改的，应当重新备案。

依法备案的建设工程自竣工验收合格之日起七个工作日内，应当依法进行竣工验收消防备案。

（注：备案编号340000WSJ170006136，项目已抽中）

建设单位签收：翁爱红

二〇一七年九月十三日

2017年9月13日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

宁国市公安消防大队

建设工程消防验收意见书

宁公消验字(2015)第0011号

宁国市雨霄爱心养老服务中心：

我大队对你单位申报的雨霄爱心养老福利院内装修建设工程(受理凭证文号：宁公消验凭字[2015]第0010号。工程位于宁国市河沥办事处长虹村，总装修面积1400m²；建筑主体地上1层，地上1层为养老福利院，建筑高度为5m，室内装修吊顶采用轻钢龙骨石膏板装饰，地面采用地面砖装饰，墙面采用乳胶漆装饰。该工程为二级负荷用电，设有火灾自动报警系统、室外消火栓、火灾应急照明及疏散指示标志，消防控制室设在一层。属于老年人建筑)，经审查资料及现场检查测试，意见如下：

一、综合评定该工程消防验收合格。

二、对建筑消防设施应当定期维护保养，保证完好有效。

三、该工程如扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)，应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。



宁国市公安消防大队
建设工程消防设计审核意见书

宁公消审字〔2016〕第 0017 号

宁国市河沥溪街道办事处：

你单位向我大队报送的由安徽省安源消防工程有限公司设计的宁国市河沥敬老院消防工程消防设计文件（受理凭证文号：宁公消审字〔2016〕第 0017 号。工程位于宁国市河沥溪畈村，总建筑面积 2736 m²；建筑高度 6.2m，地上 2 层，砖混结构，为养老院，耐火等级为二级。该工程为二级负荷供电，场所内设置火灾自动报警系统，走道及安全出口均设有疏散指示标志、火灾事故应急照明灯，每层均配有灭火器。该工程为二路进水，设有室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统。室外消火栓系统用水量为 10L/s，室内消火栓系统用水量为 10L/s，自动喷水灭火系统用水量为 15L/s。消防水泵房设消火栓泵两台（一用一备），消火栓泵流量 7L/s，喷淋泵两台（一用一备），喷淋泵流量 7L/s。建筑外侧设有 70m³消防水池，消防控制室设置在敬老院一层，有直通室外安全出口，属于多层民用建筑），经按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001, 2005 版）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等国家工程建设消防技术标准审核，该工程消防设计合格，并提出要求如下：

1、消防设施工程必须由具有相应资质的施工企业施工，消防产品的质量必须符合国家标准或行业标准，在安装使用前需报送消防产品市场准入证明材料，以备查验；

2、电气线路应按要求穿管敷设；

3、该工程竣工后，你单位应当依法向我大队申请消防验收，未经消防验收或者消防验收不合格，工程不得投入使用。经审核合格的建设工程消防设计，建设、设计、施工单位不得擅自修改；确需修改的，你单位应当重新申报消防设计审核。



宁国市公安消防大队
建设工程消防验收意见书

宁公消验字〔2014〕第 0012 号

宁国市南山街道办事处：

你单位报送的由安徽省宁国市冯氏消防设施工程有限公司施工的南山老年公寓宿舍楼工程(宁公消[2014]凭字第 0012 号)消防验收资料悉。

该工程位于宁国市南山街道鸡山村,宿舍楼建筑面积为 2545.81 平方米,地上 2 层,高度 8.72 米,砖混结构,二级耐火等级,每层一个防火分区,每层设有两部楼梯间。该工程为二级负荷用电,设有火灾自动报警系统、火灾应急照明及疏散指示标志,消防控制室设在一层。该工程为一路进水,由市政供水,设有室外消火栓系统,室外消火栓系统用水量为 20L/s。该建筑按规范设有消防车道。

2014 年 7 月 16 日,依据<<建设工程消防验收评定规则>>及相关国家规范,我大队对该工程进行消防验收,认为该工程在消防方面具备使用条件,消防验收合格。同时提出以下要求:

- 1、对建筑消防设施和消防器材应当定期维修保养,保证完整有效。
- 2、经此次消防验收合格的工程如有改建、扩建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)等,应依法向公安消防机构申报消防设计审核或备案。

二〇一四年七月十七日



宁国市公安消防大队
建设工程消防验收意见书

宁公消验字[2014]第 0001 号

宁国市社会福利院:

你单位申报的宁国市老年公寓二期工程向阳苑、怡静苑 1#楼工程(宁公消验凭字[2014]第 0001 号)消防验收资料悉。

该工程位于宁国市宁阳中路15号,工程基本概况:向阳苑,建筑层数为2层,建筑高度为9.39米,建筑面积为931m²;怡静苑1#楼,建筑层数为2层,建筑高度为9.09米,建筑面积为1158m²;钢混结构,耐火等级二级,内部设置自动报警系统、疏散指示标志、火灾事故照明灯及移动灭火器。

2014年1月20日,依据<<建设工程消防验收评定规则>>及相关国家规范,我大队对该工程进行消防验收,认为该工程在消防方面具备使用条件,消防验收合格。同时提出以下要求:

- 1、对建筑消防设施和消防器材应当定期维修保养,保证完整有效。
- 2、经此次消防验收的工程如有改建、扩建、用途变更等,应向公安消防部门申报审批。



建设单位签收:

汪慨亮
18605631119

2014年1月20日

一式两份,一份交建设单位,一份存档。

宁国市公安消防大队
建设工程消防验收意见书

宁公消验字〔2017〕第 0006 号

宁国市青龙乡人民政府：

我大队对你单位申报的青龙养老服务中心消防工程（受理凭证文号：宁公消验凭字〔2017〕第 0006 号。该工程位于宁国市青龙乡龙阁村，总建筑面积 2818 m²；1#楼建筑面积为 843 m²，建筑高度 10m，地上 3 层，钢筋混凝土结构；2#楼建筑面积为 310 m²，建筑高度 6.5m，地上 2 层，钢筋混凝土结构；3#楼建筑面积为 475 m²，建筑高度 6.5m，地上 2 层，钢筋混凝土结构；4#楼建筑面积为 910 m²，建筑高度 6.5m，地上 2 层，钢筋混凝土结构；5#楼建筑面积为 280 m²，建筑高度 6.5m，地上 2 层，钢筋混凝土结构。为养老院，耐火等级为二级。该工程为二级负荷供电，场所内设置火灾自动报警系统，走道及安全出口均设有疏散指示标志、火灾事故应急照明灯，每层均配有灭火器。该工程为二路进水，设有室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统。室外消火栓系统用水量为 10L/s，室内消火栓系统用水量为 10L/s，自动喷水灭火系统用水量为 15L/s。消防水泵房设消火栓泵两台（一用一备），消火栓泵流量 7L/s，喷淋泵两台（一用一备），喷淋泵流量 7L/s。消防水池设置在建筑外侧，地下消防水池有效容积为 70m³，消防控制室设置在养老院一层，属于多层民用建筑），经审查资料及现场检查测试，意见如下：

- 一、综合评定该工程消防验收合格。
- 二、对建筑消防设施应当定期维护保养，保证完好有效。
- 三、该工程如扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。



一式两份，一份交建设单位，一份存档。

宁国市公安消防大队

建设工程消防设计备案凭证

宁公消设备字(2017)第0050号

宁国市中医肿瘤医院:

根据《中华人民共和国消防法》第十条和《建设工程消防监督管理规定》第二十四条的规定,你单位2017年8月4日申报了宁国市奕康养老服务中心建设工程(地址:宁国市迎宾路105号)的消防设计备案,并提供了下列材料:

- ✓ 1. 建设工程消防设计备案申报表;
- ✓ 2. 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件;
- ✓ 3. 设计单位资质证明文件复印件;
- ✓ 4. 消防设计文件,数量:贰份(大写);
- ☐ 5. 建设工程规划许可证明文件或者城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件复印件;
- ☐ 6. 施工许可文件复印件;
- ☐ 7. 施工图审查机构出具的审查合格文件复印件;
- ✓ 8. 法律、行政法规规定的其他材料;

经审查,备案材料齐全,依法核发备案凭证。已经依法备案的建设工程消防设计不得擅自修改。确需修改的,应当重新备案。

依法备案的建设工程自竣工验收合格之日起七个工作日内,应当依法进行竣工验收消防备案。

(注:备案编号340000WSJ170005157,项目已抽中)

建设单位签收:邱美华



一式两份,一份交建设单位,一份存档。

建设工程消防验收意见书

宁公消验字〔2016〕第 0016 号

宁国市宁墩镇人民政府：

我大队对你单位申报的宁墩镇敬老院消防工程改造工程（受理凭证文号：宁公消验凭字〔2016〕第 0016 号。工程位于宁国市宁墩镇，总建筑面积 2397 m²；建筑高度 6.2m，地上 2 层，砖混结构，为养老院，耐火等级为二级。该工程为二级负荷供电，场所内设置火灾自动报警系统，走道及安全出口均设有疏散指示标志、火灾事故应急照明灯，每层均配有灭火器。消防控制室设置在敬老院一层，有直通室外安全出口。该工程为二路进水，设有室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统。室外消火栓系统用水量为 10L/s，室内消火栓系统用水量为 10L/s，自动喷水灭火系统用水量为 15L/s。消防水泵房设消火栓泵两台（一用一备），消火栓泵流量 7L/s，喷淋泵两台（一用一备），喷淋泵流量 7L/s。消防水池设置在建筑外侧，消防水泵房设置在建筑外侧消防水池旁，消防水池有效容积 70m³，属于多层民用建筑），经审查资料及现场检查测试，意见如下：

一、综合评定该工程消防验收合格。

二、对建筑消防设施应当定期维护保养，保证完好有效。

三、该工程如扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。



宣城市公安消防支队
建设工程消防验收意见书

宣公消验[2012]第 0014 号

关于宁国市社会福利院福利中心 3#楼建设工程消防验收
合格的意见

宁国市社会福利院:


你单位申报的宁国市社会福利院 3 号楼建设工程消防验收资料悉。

一、该建筑位于宁国市宁阳中路 15 号, 该工程建筑基本情况为: 建筑面积 1890 平方米, 地上 4 层, 高度 13.05 米, 耐火等级二级, 每层设置两部敞开楼梯间作为疏散楼梯, 建筑内部配备火灾自动报警系统、应急照明灯、安全疏散指示标志及移动式灭火器材。

二、《建设工程消防验收评定规则》及相关国家规范, 我支队对该工程进行了消防验收, 认为该场所消防工程具备使用条件, 消防验收合格。同时提出以下要求:

- 1、对建筑消防设施和消防器材应当定期维修保养, 保证完整有效;
- 2、经此次消防验收的工程如有改建、扩建、用途变更等, 应向公安消防部门申报审批。

二〇一四年四月六日



宁国市公安局消防大队

建设工程消防验收意见书

宁公消验字〔2016〕第0026号

宁国市方塘乡人民政府：

我大队对你单位申报的方塘乡敬老院消防工程改造工程（受理凭证号：宁公消验字〔2016〕第0026号，工程位于宁国市方塘乡，总建筑面积2760m²，建筑高9.2m，地上3层，砖混结构，为养老院，耐火等级为二级。该工程为二级负荷供电，场所内设置火灾自动报警系统，走道及安全出口均设有疏散指示标志、火灾事故应急照明灯，每层均配有灭火器。消防控制室设置在敬老院一层，有直通室外安全出口。该工程为二路进水，设有室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统。室外消火栓系统用水量为10L/s，室内消火栓系统用水量为10L/s，自动喷水灭火系统用水量为15L/s。消防水泵房设消火栓泵两台（一用一备），消火栓泵流量7L/s，喷淋泵两台（一用一备），喷淋泵流量7L/s。消防水池设置在建筑外侧，水池有效容积70m³，消防水泵房设置在建筑外侧消防水池旁，属于多层民用建筑），经审查资料及现场检查测试，意见如下：

- 一、综合评定该工程消防验收合格。
- 二、对建筑消防设施应当定期维护保养，保证完好有效。
- 三、该工程如扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。



一式两份，一份交建设单位，一份存档。

宁国市公安消防大队
建设工程消防验收意见书

宁公消验字〔2017〕第 0013 号

宁国市胡乐养老服务中心：

我大队对你单位申报的宁国市胡乐养老服务中心消防工程（受理凭证文号：宁公消验凭字[2017]第 0013 号。该工程位于宁国市胡乐镇胡乐村河东，总建筑面积 2365 m²，1#楼建筑面积 596 m²，建筑高度 9m，地上 3 层，钢筋混凝土结构；2#楼建筑面积 767 m²，建筑高度 9m，地上 3 层，钢筋混凝土结构；3#楼建筑面积 450 m²，建筑高度 6m，地上 2 层，砖混结构；4#楼建筑面积 552 m²，建筑高度 6m，地上 2 层，钢筋混凝土结构。使用性质为养老院，耐火等级为二级。该工程为二级负荷供电，场所内设置火灾自动报警系统，走道及安全出口均设有疏散指示标志、火灾事故应急照明灯，每层均配有灭火器。该工程为二路进水，设有室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统。室外消火栓系统用水量为 20L/s，室内消火栓系统用水量为 10L/s，自动喷水灭火系统用水量为 15L/s。消防水泵房设消火栓泵两台（一用一备），消火栓泵流量 7L/s，喷淋泵两台（一用一备），喷淋泵流量 7L/s。地下消防水池有效容积 100m³，属于多层民用建筑），经审查资料及现场检查测试，意见如下：


一、综合评定该工程消防验收合格。

二、对建筑消防设施应当定期维护保养，保证完好有效。

三、该工程如扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

二〇一七年七月十四日



宁国市公安消防大队
建设工程消防验收意见书

宁公消验字〔2016〕第 0020 号

宁国市甲路镇人民政府：


我大队对你单位申报的甲路镇敬老院消防工程改造工程（受理凭证文号：宁公消验凭字〔2016〕第 0020 号。工程位于宁国市甲路镇，总建筑面积 2008 m²；建筑高度 6.2m，地上 2 层，砖混结构，为养老院，耐火等级为二级。该工程为二级负荷供电，场所内设置火灾自动报警系统，走道及安全出口均设有疏散指示标志、火灾事故应急照明灯，每层均配有灭火器。消防控制室设置在敬老院一层，有直通室外安全出口。该工程为二路进水，设有室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统。室外消火栓系统用水量为 10L/s，室内消火栓系统用水量为 10L/s，自动喷水灭火系统用水量为 15L/s。消防水泵房设消火栓泵两台（一用一备），消火栓泵流量 7L/s，喷淋泵两台（一用一备），喷淋泵流量 7L/s。消防水池设置在建筑外侧，水池有效容积 70m³，消防水泵房设置在建筑外侧消防水池旁，属于多层民用建筑），经审查资料及现场检查测试，意见如下：

一、综合评定该工程消防验收合格。

二、对建筑消防设施应当定期维护保养，保证完好有效。

三、该工程如扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。

二〇一六年十一月四日



一式两份，一份交建设单位，一份存档。

宁国市公安消防大队
建设工程消防验收意见书


宁公消验字〔2018〕第 0012 号

市福寿苑老年公寓有限公司：

我大队对你单位申报的福寿苑老年公寓内装修建设工程（受理凭证文号：宁公消验凭字〔2018〕第 0012 号。该工程位于宁国市津河西路 24 号，福寿苑老年公寓装修面积地上 1080.23 m²，建筑高度 9m，地上 3 层，砖混结构，耐火等级为二级，每层为一个防火分区，每个防火分区设有两部疏散楼梯，使用功能为养老院。该工程设有火灾自动报警系统，走道及安全出口均设有火灾事故应急照明及疏散指示标志，消防控制室设置在养老院一楼大厅内。该工程设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统，消防水池设置在养老院附房内，消防水池容积为 100m³，泵房设有喷淋泵两台（一用一备）。该场所室内装修工程顶棚装修材料采用轻钢龙骨石膏板；墙面装修材料采用乳胶漆和加气砖；地面装修材料采用地面砖；室内装修材料均采用不燃和难燃材料进行装修。经按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）等国家工程建设技术标准审查资料及现场检查测试，意见如下：

- 一、综合评定该工程消防验收合格。
- 二、对建筑消防设施应当定期维护保养，保证完好有效。
- 三、该工程如扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。

二〇一八年九月六日



宁国市公安消防大队
建设工程消防验收意见书

宁公消验字〔2017〕第 0018 号

宁国市社会福利院：

我大队对你单位申报的宁国市社会福利院孤残儿童阳光村消防工程（受理凭证文号：宁公消验凭字〔2017〕第 0018 号。该工程位于宁国市宁阳中路（福利院内）15 号，总建筑面积 2515.34 m²，建筑高度 13.85m，地上 4 层，钢筋混凝土结构。使用性质为福利院，耐火等级为二级。该建筑为独立防火分区，建筑每层设有 3 部疏散楼梯，该工程为二级负荷供电，场所内设置火灾自动报警系统，走道及安全出口均设有疏散指示标志、火灾事故应急照明灯，每层均配有灭火器。消防控制室设置在一层，有直通室外安全出口。该工程为一路进水，设有室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统。室外消火栓系统用水量为 20L/s，室内消火栓系统用水量为 15L/s，自动喷水灭火系统用水量为 30L/s。消防水泵房设消火栓泵两台（一用一备），消火栓泵流量 7L/s，喷淋泵流量 7L/s。属于多层民用建筑），经审查资料及现场检查测试，意见如下：

- 一、综合评定该工程消防验收合格。
- 二、对建筑消防设施应当定期维护保养，保证完好有效。
- 三、该工程如扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。




宁国市公安消防大队
建设工程消防验收意见书

宁公消验字〔2016〕第 0017 号

宁国市梅林镇人民政府：

我大队对你单位申报的梅林镇敬老院消防设施工程（受理凭证文号：宁公消验凭字〔2016〕第 0017 号。工程位于宁国市梅林镇，总建筑面积 1438 m²；建筑高度 6.2m，地上 2 层，砖混结构，为养老院，耐火等级为二级。该工程为二级负荷供电，场所内设置火灾自动报警系统，走道及安全出口均设有疏散指示标志、火灾事故应急照明灯，每层均配有灭火器。消防控制室设置在敬老院一层，有直通室外安全出口。该工程为二路进水，设有室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统。室外消火栓系统用水量为 10L/s，室内消火栓系统用水量为 10L/s，自动喷水灭火系统用水量为 15L/s。消防水泵房设消火栓泵两台（一用一备），消火栓泵流量 7L/s，喷淋泵两台（一用一备），喷淋泵流量 7L/s。消防水池设置在建筑外侧，消防水泵房设置在建筑外侧消防水池旁，消防水池有效容积 70m³，属于多层民用建筑），经审查资料及现场检查测试，意见如下：

- 一、综合评定该工程消防验收合格。
- 二、对建筑消防设施应当定期维护保养，保证完好有效。
- 三、该工程如扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。



宁国市公安局
建筑工程消防验收意见书

宁公消验[2003]第016号

关于宁国市老年公寓消防验收合格的意见

市老年公寓领导组：

根据你单位的申报，经对所申报公寓竣工资料的审查，我大队于二〇〇三年六月十八日对该公寓组织验收，认为基本符合原设计要求，消防验收基本合格，以下验收意见应尽快完善：

1. 制定完善的消防安全管理制度和防火安全责任制，并落实到位；
 2. 公寓内各通道应设置应急照明和疏散指示标志；
 3. 必须加强电气等防火安全管理，及时消除火灾隐患；
 4. 对消防设施和灭火器材应加强维护保养，确保消防设施完好；
 5. 图纸设计的防火卷帘必须在房屋使用前安装完毕，确保防火分区的安全。
- 此意见

抄送：有关单位

二〇〇三年六月十九日

建设工程竣工验收消防备案凭证


宁公消竣备字〔2014〕第 0003 号

宁国市南山街道南河社区老年人日间照料中心:

根据《中华人民共和国消防法》第十三条和《建设工程消防监督管理规定》第二十四条的规定,你单位 2014 年 1 月 13 日申报了老年人日间照料中心装修建设工程(地址:宁国市宁墩东路)的竣工验收消防备案,并提供了下列材料:

- ☐ 1. 建设工程竣工验收消防备案申报表;
- ☐ 2. 工程竣工验收报告;
- ☐ 3. 有关消防设施的工程竣工图纸,数量: _____ 份(大写);
- ☐ 4. 消防产品质量合格证明文件复印件;
- ☐ 5. 具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料(含建筑保温材料)、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证复印件,数量: _____ 份(大写);
- ☐ 6. 消防设施检测合格证明文件复印件;
- ☐ 7. 施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件;
- ☐ 8. 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件;
- ☐ 9. 法律、行政法规规定的其他材料:

经审查,备案材料齐全,依法核发备案凭证。已经依法进行竣工验收消防备案的建设工程,如需扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)的,应当依法申报消防设计审核或者备案;属于公众聚集场所的,投入使用、营业前应依法申请消防安全检查。



建设单位签收: 朱雷丽

年 月 日

一式两份,一份交建设单位,一份存档。

宁国市公安消防大队

建设工程竣工验收消防备案凭证

宁公消竣备字(2016)第0015号

安徽中鼎控股(集团)股份有限公司:

根据《中华人民共和国消防法》第十三条和《建设工程消防监督管理规定》第二十四条的规定,你单位 2016 年 1 月 24 日申报了 宁国市虹龙上门敬老院 建设工程(地址: 宁国市霞西镇虹龙上门村)的竣工验收消防备案,并提供了下列材料:

- √ 1. 建设工程竣工验收消防备案申报表;
- √ 2. 工程竣工验收报告;
- √ 3. 有关消防设施的工程竣工图纸,数量: 壹 份(大写);
- √ 4. 消防产品质量合格证明文件复印件;
- ☐ 5. 具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料(含建筑保温材料)、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证复印件,数量: 份(大写);
- √ 6. 消防设施检测合格证明文件复印件;
- √ 7. 施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件;
- √ 8. 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件;
- ☐ 9. 法律、行政法规规定的其他材料;

经审查,备案材料齐全,依法核发备案凭证。已经依法进行竣工验收消防备案的建设工程,如需扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)的,应当依法申报消防设计审核或者备案;属于公众聚集场所的,投入使用、营业前应依法申请消防安全检查。

(注:备案编号340000WYS160000886,项目已抽中)

二〇一六年一月二十四日

建设单位签收:徐明元

2016 年 1 月 24 日

一式两份,一份交建设单位,一份存档。

宁国市公安消防大队
建设工程消防验收意见书

宁公消验字〔2016〕第 0021 号

宁国市西津街道办事处：

我大队对你单位申报的宁国市西津敬老院消防工程（受理凭证文号：宁公消验凭字〔2016〕第 0022 号。工程位于宁国市西津办事处罗溪村乔门组，总建筑面积 2972 m²；建筑高度 6.2m，地上 2 层，砖混结构，为养老院，耐火等级为二级。该工程为二级负荷供电，场所内设置火灾自动报警系统，走道及安全出口均设有疏散指示标志、火灾事故应急照明灯，每层均配有灭火器。消防控制室设置在敬老院一层，有直通室外安全出口。该工程为二路进水，设有室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统。室外消火栓系统用水量为 10L/s，室内消火栓系统用水量为 10L/s，自动喷水灭火系统用水量为 15L/s。消防水泵房设消火栓泵两台（一用一备），消火栓泵流量 7L/s，喷淋泵两台（一用一备），喷淋泵流量 7L/s。消防水池设置在建筑外侧，水池有效容积 70m³，消防水泵房设置在建筑外侧消防水池旁，属于多层民用建筑），经审查资料及现场检查测试，意见如下：

- 一、综合评定该工程消防验收合格。
- 二、对建筑消防设施应当定期维护保养，保证完好有效。
- 三、该工程如扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。



宁国市公安消防大队

建设工程竣工验收消防备案凭证

宁公消竣备字〔2016〕第0107号

宁国市竹峰街道办事处：

根据《中华人民共和国消防法》第十三条和《建设工程消防监督管理规定》第二十四条的规定，你单位 2016 年 11 月 3 日申报了 竹峰敬老院消防工程 建设工程（地址：宁国市竹峰街道办事处）的竣工验收消防备案，并提供了下列材料：

- √ 1. 建设工程竣工验收消防备案申报表；
- √ 2. 工程竣工验收报告；
- √ 3. 有关消防设施的工程竣工图纸，数量：壹 份（大写）；
- √ 4. 消防产品质量合格证明文件复印件；
- √ 5. 具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证复印件，数量：壹 份（大写）；
- √ 6. 消防设施检测合格证明文件复印件；
- √ 7. 施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件；
- √ 8. 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件；
- ☐ 9. 法律、行政法规规定的其他材料；

经审查，备案材料齐全，依法核发备案凭证。已经依法进行竣工验收消防备案的建设工程，如需扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）的，应当依法申报消防设计审核或者备案；属于公众聚集场所的，投入使用、营业前应依法申请消防安全检查。

（注：备案编号340000WYS160007687，项目已抽中）

建设单位签收：费勤魁



一式两份，一份交建设单位，一份存档。

宁国市公安消防大队
建设工程消防验收意见书

宁公消验字[2016]第0018号

宁国市中溪镇人民政府:

我大队对你单位申报的中溪镇敬老院消防工程改造工程(受理凭证文号:宁公消验凭字[2016]第0018号。工程位于宁国市中溪镇,总建筑面积1240m²;建筑高度6.2m,地上2层,砖混结构,为养老院,耐火等级为二级。该工程为二级负荷供电,场所内设置火灾自动报警系统,走道及安全出口均设有疏散指示标志、火灾事故应急照明灯,每层均配有灭火器。消防控制室设置在敬老院一层,有直通室外安全出口。该工程为二路进水,设有室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统。室外消火栓系统用水量为10L/s,室内消火栓系统用水量为10L/s,自动喷水灭火系统用水量为15L/s。消防水泵房设消火栓泵两台(一用一备),消火栓泵流量7L/s,喷淋泵两台(一用一备),喷淋泵流量7L/s。消防水池设置在建筑外侧,水池有效容积70m³,消防水泵房设置在建筑外侧消防水池旁,属于多层民用建筑),经审查资料及现场检查测试,意见如下:

- 一、综合评定该工程消防验收合格。
- 二、对建筑消防设施应当定期维护保养,保证完好有效。
- 三、该工程如扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更),应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。



二〇一六年四月二十五日

一式两份,一份交建设单位,一份存档。

宁国市公安消防大队

建设工程消防验收意见书

宁公消验字（2019）第0007号


宁国市荣国休闲养老中心：

你单位向我大队申报的荣国休闲养老中心内装修工程（受理凭证文号：宁公消验字[2019]第0007号。工程基本情况如下：该工程位于宁国市河沥园区河沥溪路以南，地上2层，建筑高度6米，装修总面积1700m²，混合结构。属于多层公共建筑，设有2部疏散楼梯。该工程为二级负荷供电，设有火灾自动报警系统、火灾应急照明及疏散指示标志，消防控制室设在一层，设有直通室外安全出口。该工程设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统，消防水池设置在地上一层，有效容积为100m³，消防水泵房设置在地上一层，内设喷淋泵2台（一用一备，XBD5.0/15），稳压泵2台（一用一备，XBD5.0/1）。室内顶棚装饰采用轻钢龙骨、纸面石膏板等B1级材料装修，墙面采用瓷砖、乳胶漆等A级装修材料装修，地面采用大理石、瓷砖等A级装修材料装修。），根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017，2017版）等国家工程建设消防技术标准审查及现场检查测试，意见如下：

一、综合评定该工程消防验收合格。

二、对建筑消防设施应当定期维护保养，保证完好有效。

三、该工程如扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。



一式两份，一份交建设单位，一份存档。

宁国市公安局消防大队

建设工程消防设计备案凭证

宁公消设备字(2018)第0056号

宁国市宁墩春晖养老服务中心:

根据《中华人民共和国消防法》第十条和《建设工程消防监督管理规定》第二十四条的规定,你单位 2018 年 3 月 22 日申报了 宁墩春晖养老服务中心 建设工程(地址: 宁国市中溪北路三鼎阳光楼)的消防设计备案,并提供了下列材料:

- ✓ 1. 建设工程消防设计备案申报表;
- ✓ 2. 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件;
- ✓ 3. 设计单位资质证明文件复印件;
- ✓ 4. 消防设计文件,数量: 壹 份(大写);
- ☐ 5. 建设工程规划许可证明文件或者城乡规划主管部门批准的临时性建筑证明文件复印件;
- ☐ 6. 施工许可文件复印件;
- ☐ 7. 施工图审查机构出具的审查合格文件复印件;
- ☐ 8. 法律、行政法规规定的其他材料;

经审查,备案材料齐全,依法核发备案凭证。已经依法备案的建设工程消防设计不得擅自修改。确需修改的,应当重新备案。

依法备案的建设工程自竣工验收合格之日起七个工作日内,应当依法进行竣工验收消防备案。

(注:备案编号340000WSJ180003183,项目已抽中)

建设单位签收:汪靖

一式两份,一份交建设单位,一份存档。

二〇一八年五月二十二日



2018 年 5 月 22 日

宁国市公安消防大队

建设工程竣工验收消防备案凭证

宁公消竣备字(2016)第0097号

宁国市万家乡人民政府:

根据《中华人民共和国消防法》第十三条和《建设工程消防监督管理规定》第二十四条的规定,你单位2016年10月19日申报了万家乡敬老院消防工程改造建设工程(地址:宁国市万家乡)的竣工验收消防备案,并提供了下列材料:

- √ 1. 建设工程竣工验收消防备案申报表;
- √ 2. 工程竣工验收报告;
- √ 3. 有关消防设施的工程竣工图纸,数量:壹份(大写);
- √ 4. 消防产品质量合格证明文件复印件;
- √ 5. 具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料(含建筑保温材料)、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证复印件,数量:壹份(大写);
- √ 6. 消防设施检测合格证明文件复印件;
- √ 7. 施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件;
- √ 8. 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件;
- ☐ 9. 法律、行政法规规定的其他材料;

经审查,备案材料齐全,依法核发备案凭证。已经依法进行竣工验收消防备案的建设工程,如需扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)的,应当依法申报消防设计审核或者备案;属于公众聚集场所的,投入使用、营业前应依法申请消防安全检查。

(注:备案编号340000WYS160007142,项目已抽中)

建设单位签收:储春禄



现场消防安全检查记录

检查时间: 2019年11月6日10时

检查类型: ☐ 建设工程施工现场检查
☒ 其他检查

单位情况	单位(场所)名称	宁国市雨宵爱心养老服务中心	法定代表人/主要负责人	杭小英
	地址	宁国市河沥办事处二院	联系人及联系电话	15956368510

检查内容和情况

经现场检查, 宁国市雨宵爱心养老服务中心河沥分院装修使用材料符合规范要求, 消防设施、器材设置符合标准。消防安全符合要求。

备注

检查人员(签名):




建设工程消防验收意见书

宁公消验字〔2016〕第0026号

宁国市港口养老服务中心：

我大队对你单位申报的港口养老服务中心消防工程（受理凭证文号：宁公消验凭字〔2016〕第0028号。工程位于宁国市港口镇，总建筑面积3980m²，1#楼建筑面积1900m²，建筑高度15.1m，地上3层，砖混结构；2#楼建筑面积350m²，建筑高度10.5m，地上2层，砖混结构；3#、4#楼建筑面积分别为400m²，建筑高度10.5m，地上2层，砖混结构；6#楼建筑面积490m²，建筑高度10.5m，地上2层，砖混结构；7#楼建筑面积440m²，建筑高度10.5m，地上2层，砖混结构。为养老院，耐火等级为二级。该工程为二级负荷供电，场所内设置火灾自动报警系统，走道及安全出口均设有疏散指示标志、火灾事故应急照明灯，每层均配有灭火器。该工程为二路进水，设有室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统。室外消火栓系统用水量为20L/s，室内消火栓系统用水量为10L/s，自动喷水灭火系统用水量为15L/s。消防水泵房设消火栓泵两台（一用一备），消火栓泵流量7L/s，喷淋泵两台（一用一备），喷淋泵流量7L/s。消防水池设置在建筑外侧，水池有效容积50T，属于多层民用建筑），经审查资料及现场检查测试，意见如下：

- 一、综合评定该工程消防验收合格。
- 二、对建筑消防设施应当定期维护保养，保证完好有效。
- 三、该工程如扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。

二〇一六年十一月七日



宁国市公安消防大队
建设工程消防验收意见书

宁公消验[2011]第 0003 号

宁国市社会福利院：

- 1、你单位申报的位于宁国市宁阳中路 15 号的宁国市社会福利中心综合楼工程，该工程的使用性质为：福利院，地上 4 层；建筑高度，17.85m；建筑面积：2528 m²；建筑结构，混合结构；设有室外消火栓系统，配有灭火器。
- 2、建设工程消防验收合格。



宁国市公安消防大队
建设工程消防验收意见书

宁公消验字〔2016〕第 0001 号

宁国市坞村塔托养所：

我大队对你单位申报的坞村塔托养所内装修工程（受理凭证文号：宁公消验字〔2016〕第 0001 号。工程位于宁国市河沥溪办事处坞村，总装修面积为 1265.62 m²；建筑高度，1#、2#、8#、9#楼 3.2 米，6#楼 7 米，1#、2#、8#、9#楼地上 2 层，6#楼地上 1 层，为养老院，1#、2#楼钢结构，6#、8#、9#楼砖混结构，耐火等级为二级。1#、2#、6#、8#、9#楼为独立防火分区，设有 2 个安全出口或 2 个封闭楼梯间，该工程为二级负荷供电，场所内设置火灾自动报警系统，走道及安全出口均设有疏散指示标志、火灾事故应急照明灯，消防控制室设置在门卫室，有直通室外安全出口。该工程为二路进水，设有室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统。室外消火栓系统用水量为 20L/s，室内消火栓系统用水量为 20L/s，自动喷水灭火系统用水量为 20L/s。消防水池及消防水泵房设置在地上 1 层，消防水池有效容积为 70m³。消防水泵房设消火栓泵两台（一用一备），消火栓泵流量 7L/s，喷淋泵流量 7L/s。属于单、多层公共建筑），经审查资料及现场检查测试，意见如下：

- 一、综合评定该工程消防验收合格。
- 二、对建筑消防设施应当定期维护保养，保证完好有效。
- 三、该工程如扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。



一式两份，一份交建设单位，一份存档。

特殊建设工程消防验收意见书

(宁建特消验字[2023]2号)

宁国市千亩养老服务有限公司:

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定,你单位于2023年4月7日申请宁国市千亩养老服务中心建设项目建设工程(地址:宁国市万福南路与白云路交叉口;建筑面积:1794.8平方米;建筑高度:15.2米;建筑层数:地上3层;使用性质:公共)消防验收(特殊建设工程消防验收申请受理凭证文号:宁建特消验[2023]1号)。按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定,根据申请材料及建设工程现场评定情况,结论如下:

☒合格。

☐不合格。

主要存在以下问题:……

如不服本决定,可以在收到本意见书之日起 日内依法向 申请行政复议,或者内依法向 人民法院提起行政诉讼。



建设单位签收:刘玲利

备注:本意见书一式两份,一份交建设单位,一份存档。

宁国市公安消防大队

建设工程竣工验收消防备案凭证

宁公消竣备字（2016）第0082号

宁国市桂花树托养服务中心：

根据《中华人民共和国消防法》第十三条和《建设工程消防监督管理规定》第二十四条的规定，你单位2016年9月8日申报了桂花树托养服务中心内装修建设工程（地址：宁国市双溪村桂花村）的竣工验收消防备案，并提供了下列材料：

- √ 1. 建设工程竣工验收消防备案申报表；
- √ 2. 工程竣工验收报告；
- √ 3. 有关消防设施的工程竣工图纸，数量：壹份（大写）；
- √ 4. 消防产品质量合格证明文件复印件；
- √ 5. 具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证复印件，数量：壹份（大写）；
- √ 6. 消防设施检测合格证明文件复印件；
- √ 7. 施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件；
- √ 8. 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件；
- ☐ 9. 法律、行政法规规定的其他材料：

经审查，备案材料齐全，依法核发备案凭证。已经依法进行竣工验收消防备案的建设工程，如需扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）的，应当依法申报消防设计审核或者备案；属于公众聚集场所的，投入使用、营业前应依法申请消防安全检查。

（注：备案编号340000WYS160006126，项目已抽中）

建设单位签收：杨静



一式两份，一份交建设单位，一份存档。


宁国市公安消防大队
建设工程消防验收意见书

宁公消验字〔2017〕第 0012 号

宁国市天湖街道办事处：

我大队对你单位申报的宁国市天湖养老服务中心消防工程（受理凭证文号：宁公消验凭字[2017]第 0012 号。该工程位于宁国市天湖街道马村二组，总建筑面积 2018 m²，建筑高度 7.9m，地上 2 层，钢筋混凝土结构。为养老院，耐火等级为二级。该工程为二级负荷供电，场所内设置火灾自动报警系统，走道及安全出口均设有疏散指示标志、火灾事故应急照明灯，每层均配有灭火器。该工程为二路进水，设有室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统。室外消火栓系统用水量为 10L/s，室内消火栓系统用水量为 10L/s，自动喷水灭火系统用水量为 15L/s。消防水泵房设消火栓泵两台（一用一备），消火栓泵流量 7L/s，喷淋泵两台（一用一备），喷淋泵流量 7L/s。属于多层民用建筑），经审查资料及现场检查测试，意见如下：

- 一、综合评定该工程消防验收合格。
- 二、对建筑消防设施应当定期维护保养，保证完好有效。
- 三、该工程如扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。

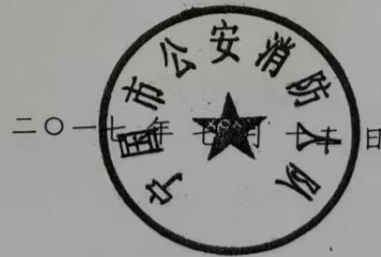

宁国市公安消防大队
建设工程消防验收意见书

宁公消验字〔2017〕第 0004 号

宁国市仙霞镇人民政府：

我大队对你单位申报的工程（受理凭证文号：宁公消验凭字〔2017〕第 0004 号。该工程位于宁国市仙霞镇仙霞村，总建筑面积 1800 m²；建筑高度 6.6m，地上 2 层，砖混结构，为养老院，耐火等级为二级。该工程为二级负荷供电，场所内设置火灾自动报警系统，走道及安全出口均设有疏散指示标志、火灾事故应急照明灯，每层均配有灭火器。该工程为二路进水，设有室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统。室外消火栓系统用水量为 10L/s，室内消火栓系统用水量为 10L/s，自动喷水灭火系统用水量为 15L/s。消防水泵房设消火栓泵两台（一用一备），消火栓泵流量 7L/s，喷淋泵两台（一用一备），喷淋泵流量 7L/s。属于多层民用建筑），经审查资料及现场检查测试，意见如下：

- 一、综合评定该工程消防验收合格。
- 二、对建筑消防设施应当定期维护保养，保证完好有效。
- 三、该工程如扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更），应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。

二〇一七



日

特殊建设工程消防验收意见书

(宁特消验字[2022]8号)

宁国瑞康康养服务有限公司:


根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定,你单位于2022年10月13日申请 宁国瑞康康养服务有限公司内装修消防工程 建设工程
(地址:宁国市经济技术开发区钓鱼台路23号;建筑面积:养老用房建筑面积为3682.4平方米,附属用房建筑面积为549.52平方米;建筑高度:养老用房建筑高度为7.5米,附属用房建筑高度为7.0米;建筑层数:养老用房和附属用房均地上2层;使用性质:公共)消防验收(特殊建设工程消防验收申请受理凭证文号:宁特消验[2022]7号)。按照国家工程建设消防技术标准和建设工程消防验收有关规定,根据申请材料及建设工程现场评定情况,结论如下:

☒合格。

☐不合格。

主要存在以下问题:……

如不服本决定,可以在收到本意见书之日起 日内依法向 申请行政复议,或者内依法向 人民法院提起行政诉讼。

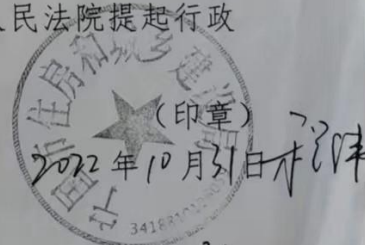

建设单位签收:孙红涛

2022年10月31日

备注:本意见书一式两份,一份交建设单位,一份存档。

宁国市公安消防大队

建设工程消防验收意见书

宁公消验字(2016)第0032号


宁国市汪溪街道办事处：

我大队对你单位申报的汪溪敬老院消防设施工程(受理凭证文号：宁公消验凭字[2016]第0032号。该工程位于宁国市汪溪街道汪溪村，总建筑面积2118.5m²；建筑高度6m，地上2层，砖混结构，为养老院，耐火等级为二级。该工程为二级负荷供电，场所内设置火灾自动报警系统，走道及安全出口均设有疏散指示标志、火灾事故应急照明灯，每层均配有灭火器。该工程为二路进水，设有室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统。室外消火栓系统用水量为20L/s，室内消火栓系统用水量为15L/s，自动喷水灭火系统用水量为30L/s。消防水泵房设消火栓泵两台(一用一备)，消火栓泵流量7L/s，喷淋泵两台(一用一备)，喷淋泵流量7L/s。建筑外侧设计容量为70m³的消防水池，属于多层民用建筑)。经审查资料及现场检查测试，意见如下：

一、综合评定该工程消防验收合格。

二、对建筑消防设施应当定期维护保养，保证完好有效。

三、该工程如扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)，应依法向我大队申报建设工程消防设计审核和消防验收。

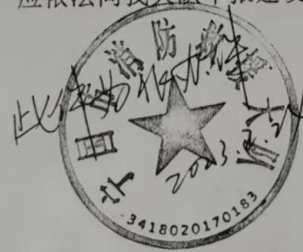

二〇一六年十二月三十日

一式两份，一份交建设单位，一份存档。

建设工程消防验收备案抽查结果通知书

(宁建消备抽[2023]1号)

宁国市鑫诚养老服务有限公司:

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定, 你单位申请消防验收备案的宁国市鑫诚养老服务有限公司消防改造工程建设工程(地址: 宁国市河沥溪街道滨口村河塘公路旁; 建筑面积: 1#建筑面积地上为 189.04 平方米, 2#建筑面积地上为 247 平方米, 3#建筑面积地上为 175.89 平方米, 4#建筑面积地上为 167.43 平方米, 6#建筑面积地上为 93.79 平方米, 7#建筑面积地上为 312.62 平方米, 8#建筑面积地上为 387.72 平方米, 9#建筑面积地上为 262.45 平方米, 10#建筑面积地上为 103.59 平方米; 建筑高度: 1#、2#、3#、4#、6#、7#、8#、9#、10#建筑高度均为 3.6 米; 建筑层数: 1#、2#、3#、4#、6#、7#、8#、9#、10#建筑层数均为地上 1 层; 使用性质: 公共; 备案申请表编号: NJX2023-8 号; 备案凭证文号: 宁建消备[2023]8 号) 被确定为检查对象。经检查:

☒ 该工程符合建设工程消防验收有关规定。

☐ 该工程不符合建设工程消防验收有关规定。

主要存在以下问题:

你单位应立即停止使用, 并对上述问题组织整改。整改完成后, 应申请复查, 复查合格后方可使用。



建设单位签收: 张韩林

2023年1月1日

宁国市公安消防大队

建设工程竣工验收消防备案凭证

宁公消竣备字（2016）第0108号


宁国市云梯畚族乡人民政府：

根据《中华人民共和国消防法》第十三条和《建设工程消防监督管理规定》第二十四条的规定，你单位 2016 年 11 月 3 日申报了 云梯敬老院消防工程改造 建设工程（地址：宁国市云梯畚族乡）的竣工验收消防备案，并提供了下列材料：

- ✓ 1. 建设工程竣工验收消防备案申报表；
- ✓ 2. 工程竣工验收报告；
- ✓ 3. 有关消防设施的工程竣工图纸，数量：壹 份（大写）；
- ✓ 4. 消防产品质量合格证明文件复印件；
- ☐ 5. 具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料（含建筑保温材料）、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证复印件，数量： 份（大写）；
- ✓ 6. 消防设施检测合格证明文件复印件；
- ✓ 7. 施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件；
- ✓ 8. 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件；
- ☐ 9. 法律、行政法规规定的其他材料；

经审查，备案材料齐全，依法核发备案凭证。已经依法进行竣工验收消防备案的建设工程，如需扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）的，应当依法申报消防设计审核或者备案；属于公众聚集场所的，投入使用、营业前应依法申请消防安全检查。

（注：备案编号340000WYS160007705，项目已抽中）

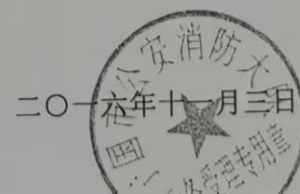

宁国市公安消防大队

建设工程竣工验收消防备案凭证

宁公消竣备字〔2013〕第 0043 号

宁国市荣国休闲养老中心:

根据《中华人民共和国消防法》第十三条和《建设工程消防监督管理规定》第二十四条的规定,你单位 2013 年 8 月 9 日申报了荣国休闲养老中心内装修建设工程(地址:宁国市河沥园区河沥溪路以南)的竣工验收消防备案,并提供了下列材料:

- ☒ 1. 建设工程竣工验收消防备案申报表;
- ☒ 2. 工程竣工验收报告;
- ☒ 3. 有关消防设施的工程竣工图纸,数量: 3 份(大写);
- ☒ 4. 消防产品质量合格证明文件复印件;
- ☐ 5. 具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料(含建筑保温材料)、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证复印件,数量: _____ 份(大写);
- ☒ 6. 消防设施检测合格证明文件复印件;
- ☒ 7. 施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件;
- ☒ 8. 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件;
- ☐ 9. 法律、行政法规规定的其他材料;

经审查,备案材料齐全,依法核发备案凭证。已经依法进行竣工验收消防备案的建设工程,如需扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)的,应当依法申报消防设计审核或者备案;属于公众聚集场所的,投入使用、营业前应依法申请消防安全检查。



建设单位签收: 张清

年 月 日

一式两份,一份交建设单位,一份存档。

宁国市公安消防大队
建设工程竣工验收消防备案凭证

宁公消竣备字〔2013〕第 0055 号

宁国市蓝天颐养工作室:

根据《中华人民共和国消防法》第十三条和《建设工程消防监督管理规定》第二十四条的规定,你单位 2013 年 10 月 21 日申报了蓝天颐养工作室室内装修(备案号: 340000WYS130014843, 验证码: 0044)建设工程(地址: 宁国市津南村大山村民组)的竣工验收消防备案,并提供了下列材料:

- ☒ 1. 建设工程竣工验收消防备案申报表;
- ☒ 2. 工程竣工验收报告;
- ☒ 3. 有关消防设施的工程竣工图纸,数量: _____ 份(大写);
- ☒ 4. 消防产品质量合格证明文件复印件;
- ☐ 5. 具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料(含建筑保温材料)、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证复印件,数量: _____ 份(大写);
- ☒ 6. 消防设施检测合格证明文件复印件;
- ☒ 7. 施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件复印件;
- ☒ 8. 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件;
- ☒ 9. 法律、行政法规规定的其他材料;

经审查,备案材料齐全,依法核发备案凭证。已经依法进行竣工验收消防备案的建设工程,如需扩建、改建(含室内外装修、建筑保温、用途变更)的,应当依法申报消防设计审核或者备案;属于公众聚集场所的,投入使用、营业前应依法申请消防安全检查。

建设单位签收:



一式两份,一份交建设单位,一份存档。