



报告编号: TWHJ20240361



防伪码: 026503

检测报告

Monitoring Report

检测类别:

Test category

月度检测

受检单位:

Inspected unit

宣城开盛水务有限公司

委托单位:

Client

宣城开盛水务有限公司

采样日期:

Sampling date

2024 年 01 月 18 日

报告日期:

Reporting date

2024 年 01 月 22 日



国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司

CTC. (Anhui) Topvay Testing Services Co., Ltd

www.ahtwjc.com

检验检测专用章



注意事项:

1. 报告无批准人签字、未加盖检验检测专用章及报告骑缝章，或经涂改均视作无效报告。
2. 样品及样品信息由客户提供，本机构不对客户提供信息的准确性、适当性负责。
3. 该报告检测结果仅对被测物品负责。
4. 未经本机构书面同意，委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5. 未经本机构批准，不得部分复制本报告。
6. 如对检测结果有异议，请于收到报告之日起 7 个工作日内提出，逾期不予受理。

地址：安徽省宣城市经济技术开发区
日新路 18 号

邮编：242000

电话（含区号）：0563-3399308

E-mail:ahtwjc@163.com

第
一
转

国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司

检 测 报 告

委托单位	宣城开盛水务有限公司			地址	安徽省宣城市经济技术开发区 (天湖街道办事处马村)
联系人	任芬艳	电话	15605631302	邮编	/
采样单位	国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司			采样人	刘林辰,李佳君
检测目的	自测	采样日期	2024-01-18	测试日期	2024-01-18
检测项目	游离余氯				
检测依据	见检测方法一览表				
结论	本次检测项目按照标准检测，检测结果见下页 				
备注	/				

编制:

吴煜萍

审核:

刘林辰

签发:

陈叶华

(授权签字人)

水和废水检测结果

样品信息						
样品类别	生活饮用水		采样日期	2024-01-18		
检测结果						
采样点位		末梢水福利院取水点☆1	实测浓度	单位	参考 限值	单项 判定
采样时间	样品性状	检测项目				
09:54	无色、无气 味、透明	游离余氯	0.39	mg/L	[0.05,2]	达标
评价标准	参照 GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》					
备注	评价标准由委托方提供。					

检测仪器一览表

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	余氯测定仪	SYL-1B	TW-JCYQ621-2020
2	便携式风向风速仪	PH-1	TW-JCYQ890-2021
3	数字式气压计	GY-1030	TW-JCYQ892-2021
4	数字温湿度计	GY-2060	WSD-062


检测方法一览表

序号	检测项目	分析方法及标准号	检出限
1	游离余氯	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标》GB/T-5750.11-2023 (4.3 现场 NN-二乙基对苯二胺(DPD)法)	0.02mg/L

本页完



监测点位示意图

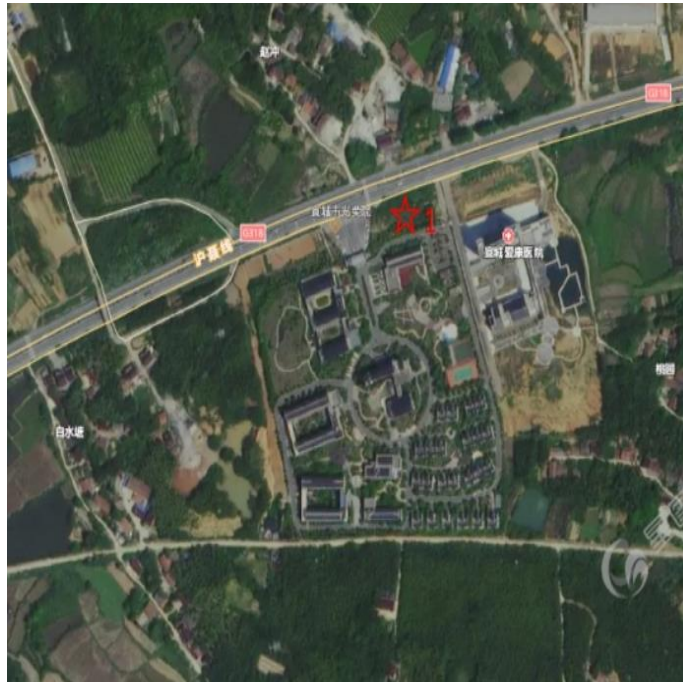

说明：生活饮用水监测点 ☆

报告结束

